工事名称	アーキヤマデ新社屋建設工事		
配筋チェックシート	2 F	工区	部位: 床

検査重点項目

1 適正なかぶり厚さの確保
2 適正な定着長・継手長の確保
3 鉄筋のピッチ・あき寸法の確保
4 鉄筋の材質・径・本数の確認

検査日	年	月	日
CON打設日	年	月	日
検査担当者			
現場職長			

検査部位		備考			備考
径			材質		
主筋方向			かぶり		
本数			ピッチ		
間隔			スペーサー		
定着長			精度		
ラップ長			結束		
補強筋			清掃		

材質

SD295A:D10～D16
SD345 :D19～D25
SD390 :D29～D38

指摘NO	指摘事項	処置	是正日	是正確認者

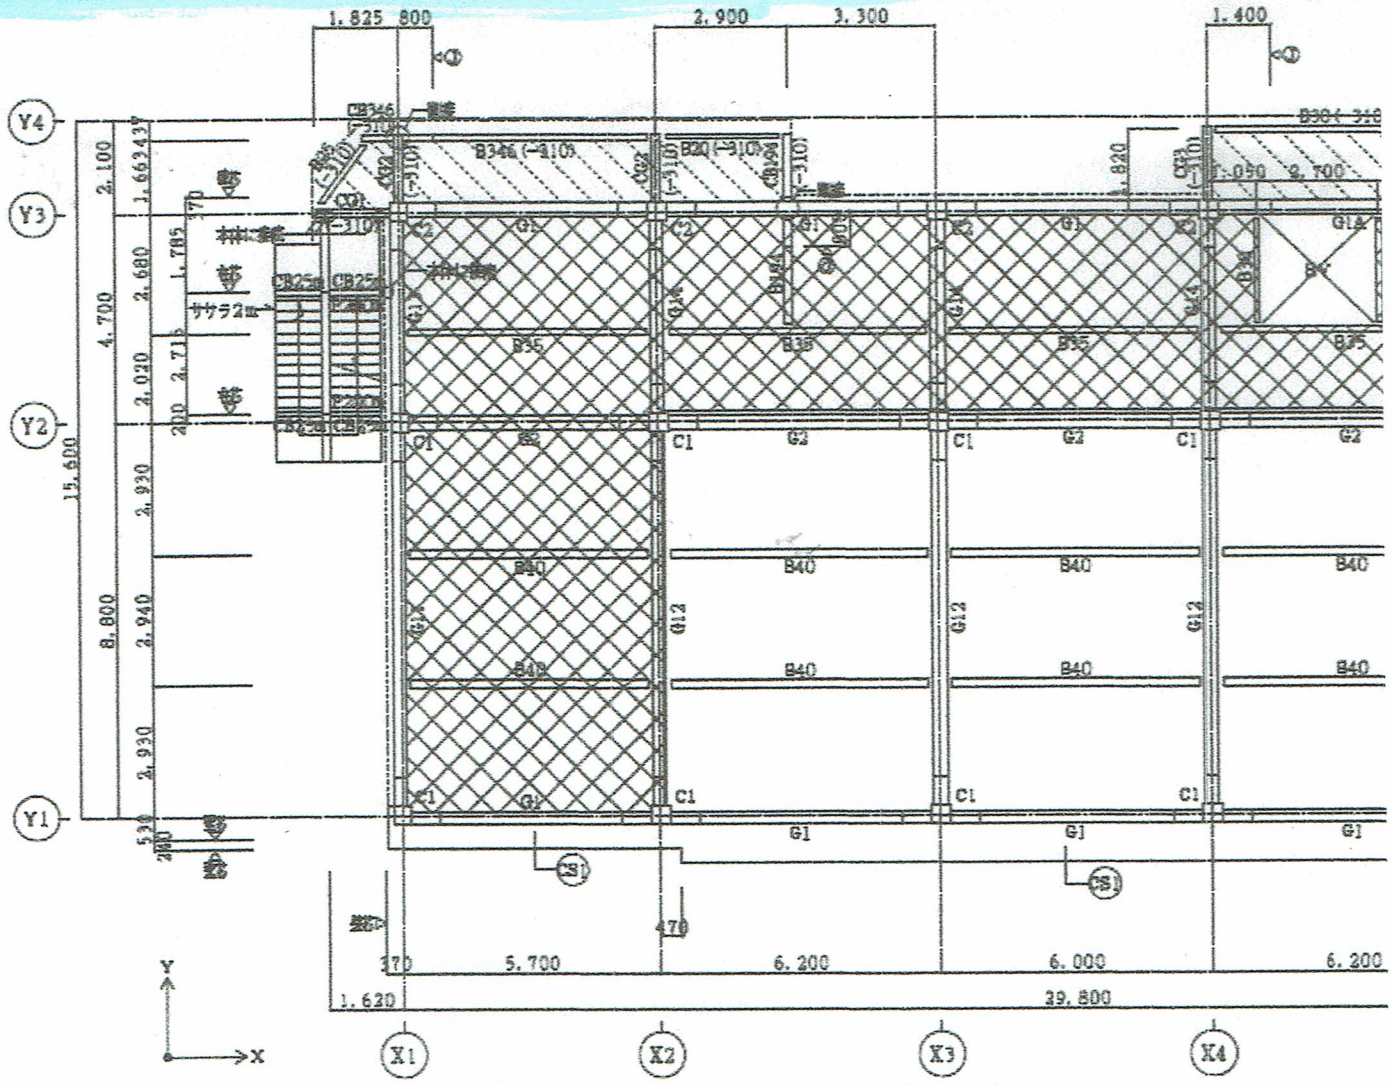

2階伏図 1/100